



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr.: /9936/26.11.2021

Către: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova
Direcția de Sănătate Publică Prahova
RAS Ploiesti
Primăria Brazi

Referitor la: Monitorizarea calității aerului în data de 25.11.2021

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în data de 25.11.2021, în stațiile automate de monitorizare a calității aerului PH2-Pța Victoriei și PH4-Primăria Brazi au fost înregistrate creșteri punctuale pentru indicatorii benzen, toluen și o-xilen, după cum urmează:

Stația	Indicator	Data	Ora	Valoare măsurată (µg/mc)	Direcția / viteza vântului (m/s)
PH2-Pța Victoriei	o-xilen	25.11.2021	16:00	75.05	S/1.6
	toluen		16:00	45.05	S/1.6
PH4-Primăria Brazi	benzen		21:00	23.96	NNE/1.1
	toluen		21:00	22.42	NNE/1.1
			22:00	23.44	NNE/1.1

De asemenea vă anexăm graficele pentru indicatorii mai sus menționați în toate stațiile automate de monitorizare a calității aerului (datele meteo sunt obținute de la stația Meteorologică Ploiești).

Cu stimă,

Director Executiv,
Florin Diaconu



Avizat: Șef Serviciu – Spiridon Alexandru

Întocmit: Teleanu Simona /26.11.2021

Stăruș




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, Cod 100466

E-mail: office@apmph.anpm.ro; Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Interval:2021/11/25 10:03:00 - 2021/11/26 10:03:00

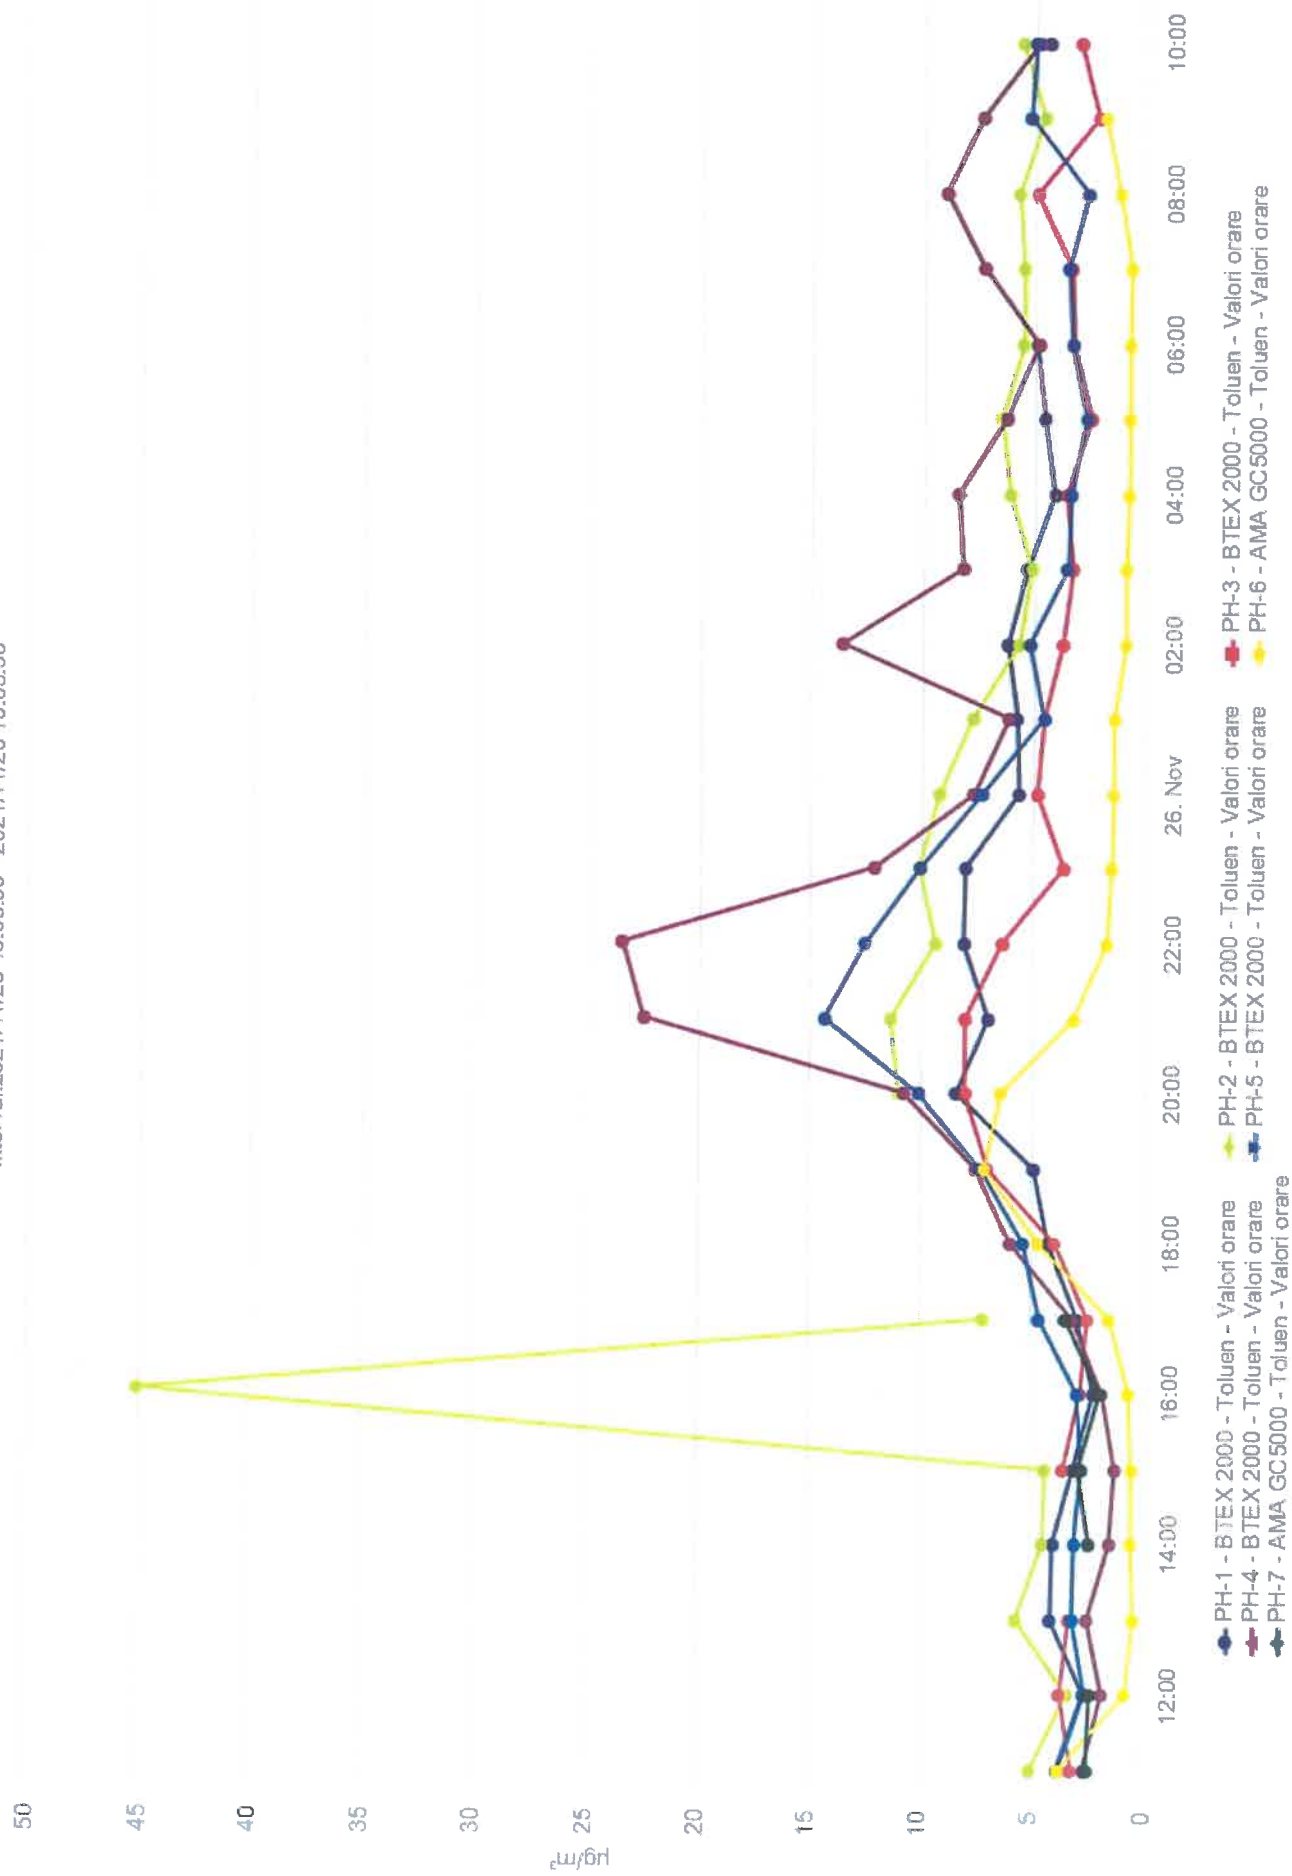

Interval: 2021/11/25 10:03:00 - 2021/11/26 10:03:00

80

70

60

50

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

40

30

20

10

0

10:00

08:00

06:00

04:00

02:00

Nov

26

22:00

20:00

18:00

16:00

14:00

12:00

- PH-1 - BTEX 2000 - o-Xilen - Valori orare
- PH-2 - BTEX 2000 - o-Xilen - Valori orare
- PH-3 - BTEX 2000 - o-Xilen - Valori orare
- PH-4 - BTEX 2000 - o-Xilen - Valori orare
- PH-5 - BTEX 2000 - o-Xilen - Valori orare
- PH-6 - AMA GC5000 - o-Xilen - Valori orare
- PH-7 - AMA GC5000 - o-Xilen - Valori orare